


HYDRAULIKSCHEMA THERMA V R290 HYDROSPLIT

Übersicht Verkabelung und Absicherung R290 Hydrosplit			
Modell	Leistung	Verkabelung	Absicherung
Aussengeräte			
HM073HF-UB40	7,00kW	5 x 2,5mm²	16A
HM093HF-UB40	9,00kW	5 x 2,5mm²	16A
HM123HF-UB60	12,00kW	5 x 2,5mm²	16A
HM143HF-UB60	14,00kW	5 x 2,5mm²	16A
HM163HF-UB60	16,00kW	5 x 2,5mm²	16A
Innengerät			
HN1639HC-NK0		3 x 1,5mm²	10A
el. Notheizung	3+3+3kW	5 x 2,5mm²	16A
Heizstab WW (opt.)	max. 3kW	3 x 2,5mm²	16A
Verbindung zwischen Innen- und Aussengerät: 2x 0,75mm² geschirmt			

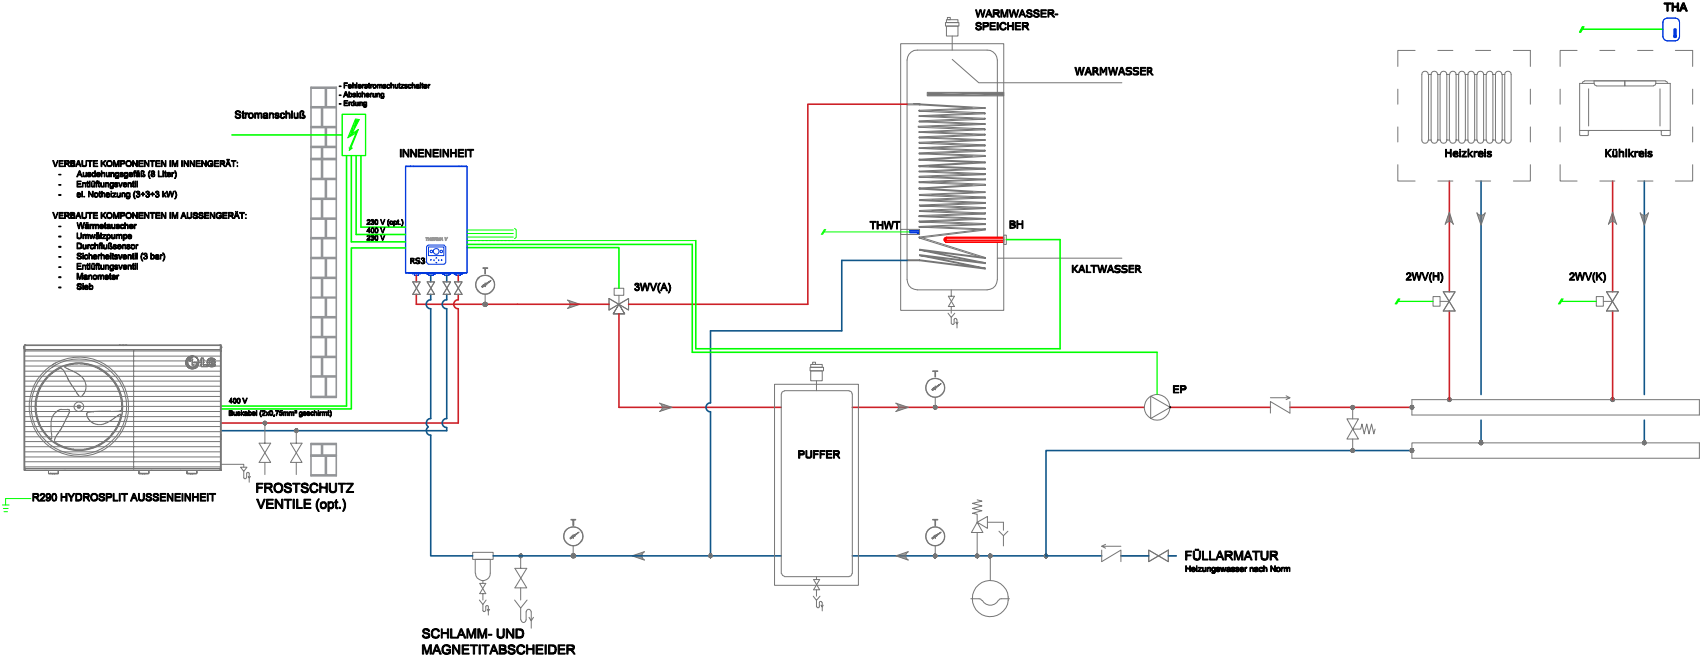

ANMERKUNG
Es ist unbedingt erforderlich, die im Heiz- bzw. Kühlsystem enthaltene Mindestwassermenge zu gewährleisten. Bei der R290 Hydrosplit Wärmepumpe von 9-16kW ist ein Pufferspeicher mit mindestens 100 Liter im System vorzusehen. Die Rohrleitungen zwischen Innen- und Außengerät müssen nach Norm isoliert sein. Nähere Informationen finden Sie im Installationshandbuch.

ACHTUNG
Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgemäße Installation des ThermoV Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbüchern. Das vorgenannte Dokument enthält nicht alle erforderlichen Anlagen- und Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemäße Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. IPK Knippel lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung für Folgen ab, die sich aus möglichen Ungenauigkeiten oder nachträglichen Änderungen an diesem Schema ergeben. Irrtümer sind vorbehalten.

SCHEMA H03: WWB-H-P-AK

REV. 04 EKU

14/01/2025

ZUBEHÖR LG

RS3
Kabelfernbedienung (mit Temperaturfühler). Im Lieferumfang bereits enthalten.

RS3 Zusatzfernbedienung
Kabelfernbedienung (mit Temperaturfühler). Kann zur bestehenden Kabelfernbedienung installiert werden.
(Artikelcode: PREMTW101)

THWT
Brauchwasserfühler, Kabellänge 12m.
(Artikelcode: PHRSTA0)

THA (optional)
Raumtemperaturfühler mit Gehäuse, Kabellänge 15 m.
(Artikelcode: PQRSTA0)

INSTALLATIONSKIT (optional)
Installationskit zur Steuerung eines E-Heizstabes im Warmwasserspeicher bis max. 3kW
(Artikelcode: PHLTA)

ZUBEHÖR IPK KNIPPEL

PUFFER
100L Pufferspeicher mit diffusionsdichter Isolierung. Bitte beachten Sie die Mindestfüllmengen im System.
(Artikelcode S2501)

3WV(A)
3-Wege-Umschaltventil mit 230V Spannungsversorgung, Öffnungszeit 30s
(Artikelcode: S6002M)

BH
Email-Warmwasserspeicher isoliert mit opt. 3kW Elektroheizung (230V). Speicher mit 200L (Art.code S2049) Speicher mit 300L (Art.code S2050) Speicher mit 400L (Art.code S2052) Speicher mit 500L (Art.code S2051) E-Heizstab 3,0kW (Art.code S2173)

FROSTSCHUTZVENTIL
Caleffi Frostschutzventil 1" (Artikelcode: S6004)

DESIGN MONTAGESCHIENE
Montageschiene zur Anbringung der Wärmepumpe am Fundament
(Artikelcode: S2120).

STANDFÜSSE EXTRA SCHWER
2 Füße inkl. Verschraubungen, 600mm
(Artikelcode: S2072)

SCHLAMM- & MAGNETITABSCHIEDER
Schlammabscheider mit Schmutzfänger 5/4" (Artikelcode: S6007)

SICHERHEITSGRUPPE
Sicherheitsgruppe bis 50kW
(Artikelcode: S4181)


EP
Vorlauf-Set 1" inkl. Wilo YONOS PARA RS25/6
(Artikelcode: A3906)

2WV(H/K)
Zonenventil SF2 1" (Artikelcode: S6009)


WEITERES ZUBEHÖR SIEHE AKTUELLE PREISLISTE

EL. ANSCHLUSSSCHEMA THERMA V R290 HYDROPLIT


INNENEINHEIT

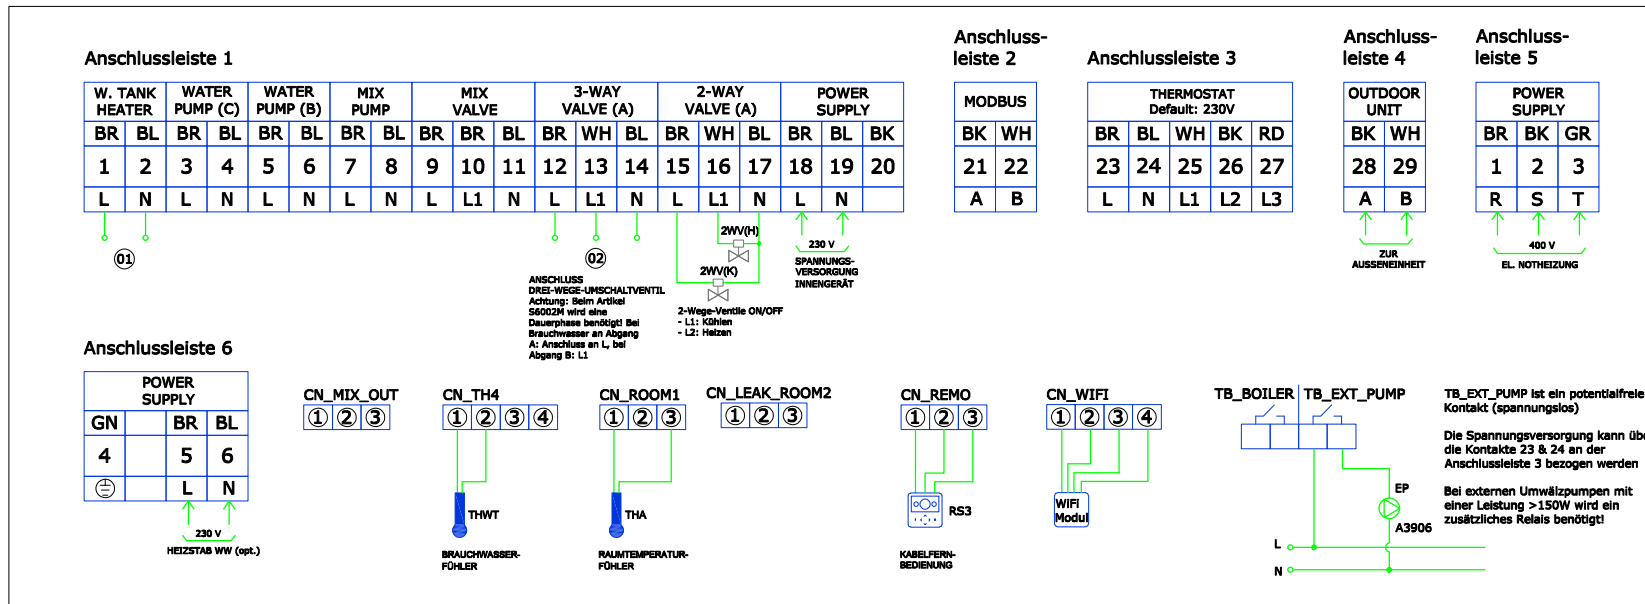


DIP-SCHALTER EINSTELLUNGEN (INNENEINHEIT)

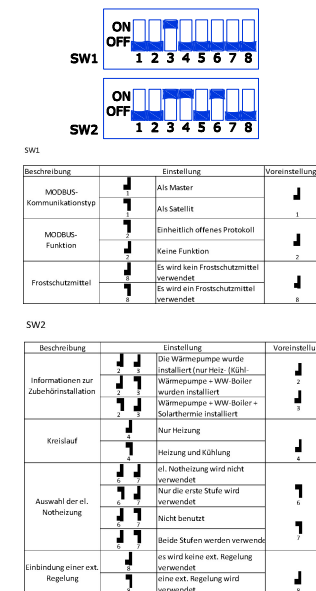


AUSSEINEINHEIT

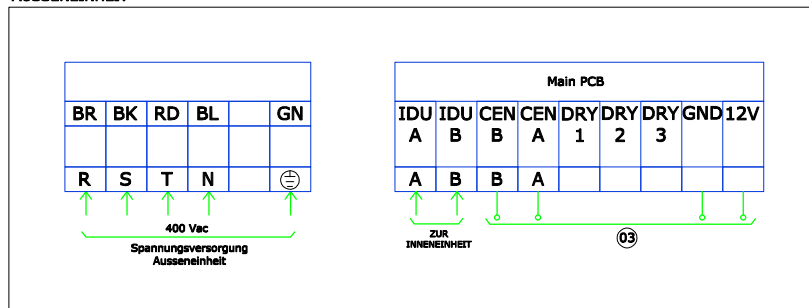


HEIZSTAB WW Artikelcode: S2173

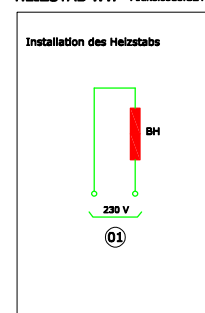

3WV(A) Artikelcode: S6002M

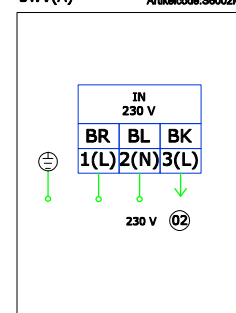

CLOUD GATEWAY

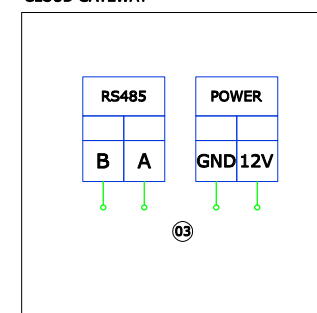

ACHTUNG

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgemäße Installation des Therna V Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbüchern. Das vorgenannte Dokument enthält nicht alle erforderlichen Anlagen- und Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemäße Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. IPK Knippel lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung für Folgen ab, die sich aus möglichen Ungenauigkeiten oder nachträglichen Änderungen an diesem allgemeinen Schema ergeben.