IPK KNIPPEL GmbH
GROSSHANDEL FÜR KLIMA- & HEIZUNGSTECHNIK

LG Multi Split Wandgerät 2,6kW
ArtCool Gallery LCD

Die gezeigten Bilder dienen als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen

Modell				A09GA2.NSE
Kühlleistung[1]			kW	2,6
Heizleistung[1]			kW	3,3
Leistungsaufnahme			W	120
Stromaufnahme			A	0,5
Farbecode				Cream White
Luftvolumenstrom	Kühlen	N / M / H	m³/min	6,0 / 8,0 / 10,0
	Heizen	N / M / H	m³/min	6,0 / 8,0 / 10,0
Schalldruckpegel	Kühlen	N / M / H	dB(A)	28 / 36 / 42
	Heizen	N / M / H	dB(A)	28 / 36 / 42
Schallleistungspegel[2]			dB(A)	60
Abmessungen		H x B x T	mm	652 x 652 x 158
Gewicht			kg	20,0
Rohrleitungsanschlüsse		Flüssig	mm (Zoll)	6,35 (1/4)
		Gas	mm (Zoll)	9,52 (3/8)
		Kondensat	mm	16
Spannungsversorgung		über das Außengerät	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50
Elektroleitung[3]		AE-IE	Anz. X mm²	4 x 1,5
Entfeuchtungsrate			l/h	1,1

[1]Die Leistungsangaben basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C TK / 19°C FK, Außentemperatur 35°C TK / 24°C FK; Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C TK / 15°C FK, Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK; Verbindungsrohrlänge: 7,5m; Höhenunterschied: 0m

[2]Schallleistungspegel gemessen nach DIN EN ISO 3741

[3]Die Dimensionierung der Elektroleitung und der Absicherung muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

LG Life's Good

Anmerkung:
Spezifikationen, Design und Features können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
Alle Angaben sind Werksangaben, IPK Knippel GmbH übernimmt keine Garantie auf Richtigkeit
Irrtümer vorbehalten

Stand: Jänner 2025

Maßzeichnung A09GA2.NSE

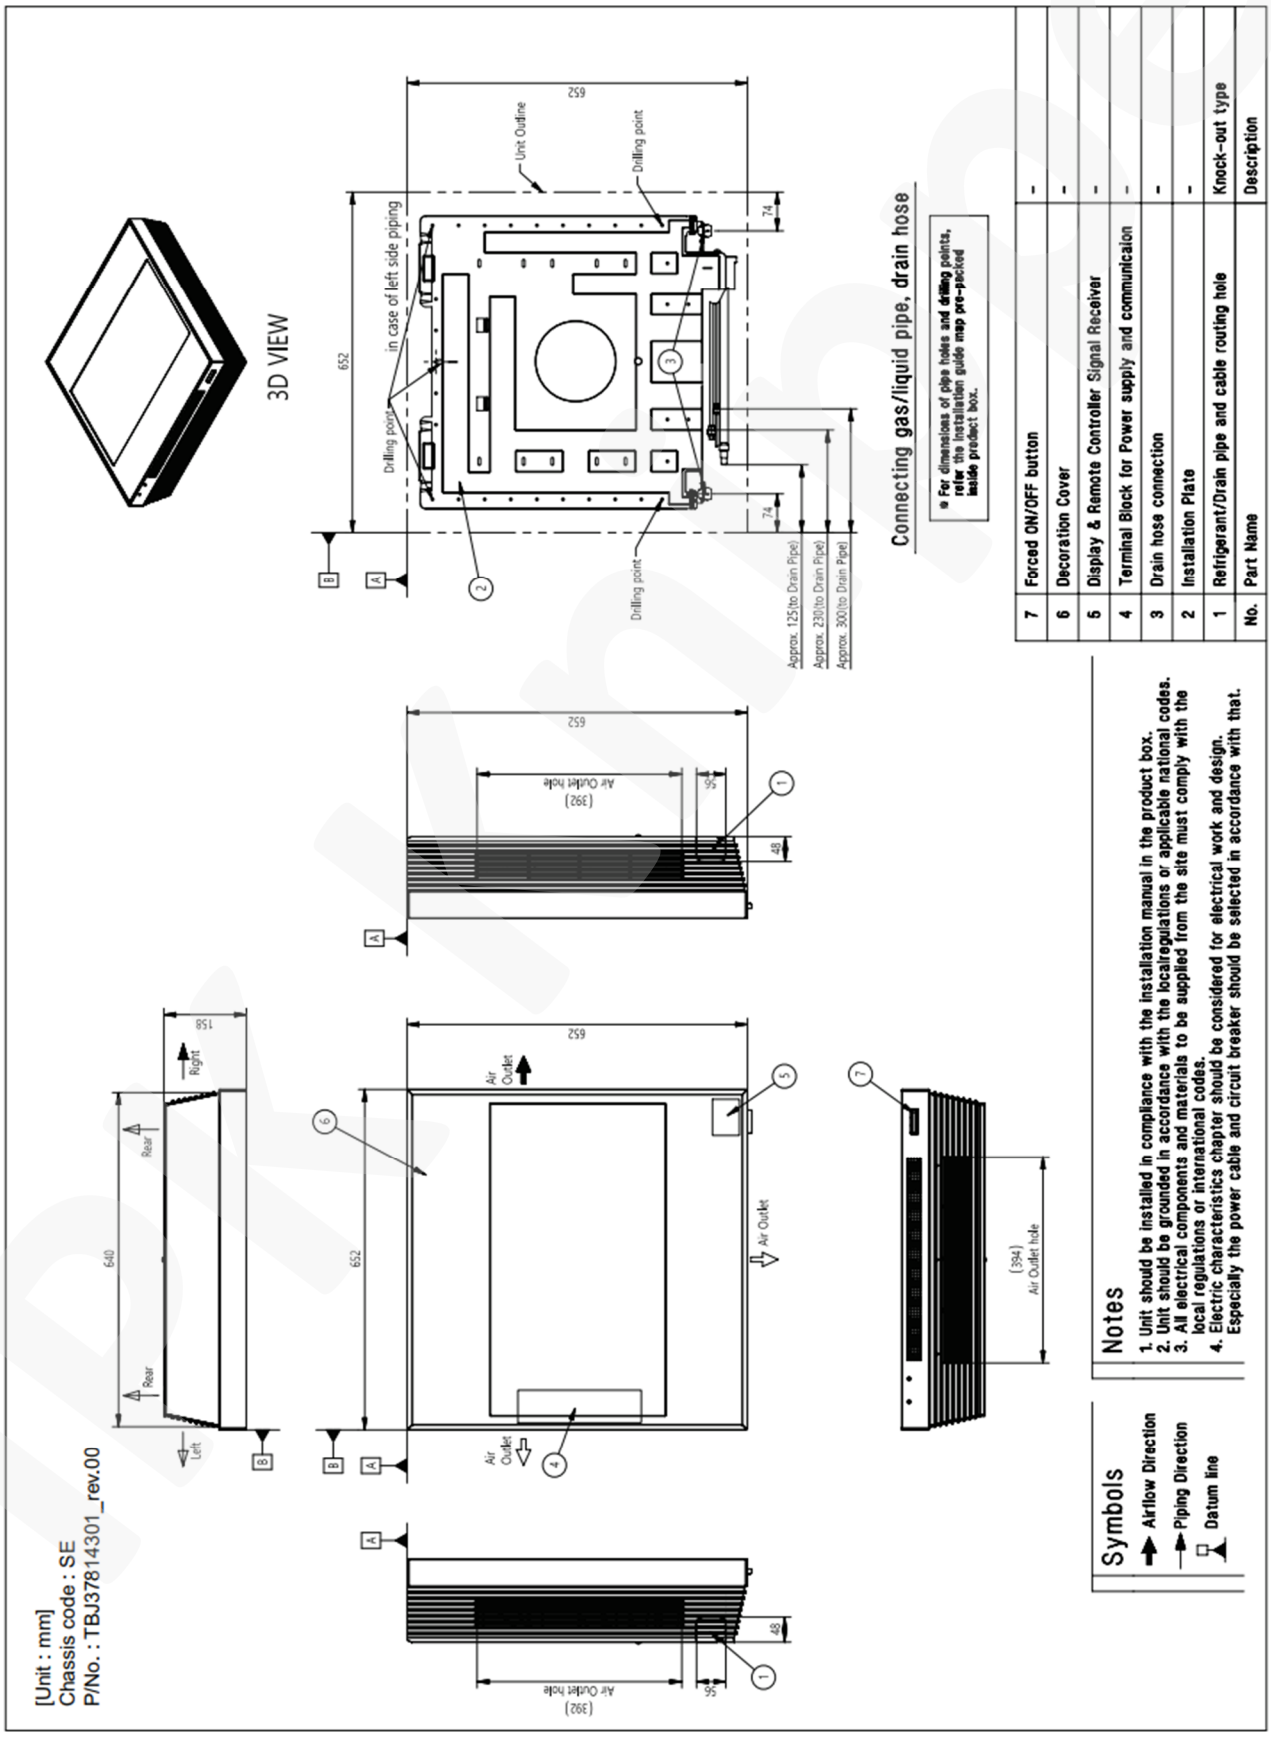

No.	Part Name	Description
7	Forced ON/OFF button	-
6	Decoration Cover	-
5	Display & Remote Controller Signal Receiver	-
4	Terminal Block for Power supply and communicaion	-
3	Drain hose connection	-
2	Installation Plate	-
1	Refrigerant/Drain pipe and cable routing hole	Knock-out type

※ For dimensions of pipe holes and drilling points, refer the installation guide map pre-packed inside product box.

Symbols

- Airflow Direction
- Piping Direction
- Datum line

Notes

1. Unit should be installed in compliance with the installation manual in the product box.
2. Unit should be grounded in accordance with the localregulations or applicable national codes.
3. All electrical components and materials to be supplied from the site must comply with the local regulations or international codes.
4. Electric characteristics chapter should be considered for electrical work and design. Especially the power cable and circuit breaker should be selected in accordance with that.

Stand: Jänner 2025